

ACUARIA

(E) Manual de instrucciones

(GB) Instruction manual

(F) Manuel d'instructions

(D) Gebrauchsanweisung

(I) Manuale d'istruzioni

(P) Manual de instruções

كتيب التعليمات

(E) Manual de instrucciones

Advertencia para la seguridad de personas y cosas

Esta simbología junto con las palabras "peligro" y "atención" indican la posibilidad de peligro como consecuencia de no respetar las prescripciones correspondientes.

PELIGRO
riesgo de
electrocución

La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de electrocución.

PELIGRO

La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de daño a las personas o cosas.

ATENCIÓN

La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de daños a la bomba o a la instalación.

1. Generalidades

Recomendamos lea atentamente las instrucciones que a continuación facilitamos, con el objeto de obtener una correcta instalación exenta de problemas así como un óptimo rendimiento de nuestras electrobombas.

Se trata de bombas sumergibles verticales de fácil instalación. Concebidas para trabajar con agua limpia, exenta de elementos de suspensión y a una temperatura máxima de 35°C.

Han sido construidas con materiales de primera calidad y sometidas a estrictos controles hidráulicos y eléctricos, verificados rigurosamente.

Se obtendrá una instalación correcta siguiendo las presentes instrucciones y las del esquema eléctrico so pena de sobrecargas en el motor y cualesquier otras consecuencias de todo tipo que pudieran derivarse acerca de las cuales declinamos toda responsabilidad.

2. Instalación

Las bombas no deben descansar sobre el fondo del pozo, ni quedar muy cerca de las paredes. Para evitarlo, se suspenderá la bomba de un cable a través del asa que existe en la parte superior.

Nunca deberá suspenderse la bomba por el cable eléctrico o por la tubería de impulsión. La bomba debe quedar totalmente sumergida a fin de obtener una buena refrigeración.

Asegúrese de que el caudal del pozo es superior al necesario, para evitar que la bomba trabaje en seco o arranque y pare con frecuencia superior a la normal.

Si el pozo tiene fluctuaciones importantes de nivel, es recomendable instalar un equipo de electrosondas de nivel.

Para no estropear el cable de alimentación del motor y los de las electrosondas de nivel, cuando los baje en el pozo fíjelos mediante abrazaderas al tubo de impulsión.

Profundidad máxima de inmersión 20 m.

3. Montaje de tuberías de impulsión

Las bombas se sirven preparadas para ser conectadas a una tubería de 1", no obstante, para aquellos casos en que la altura geométrica sea considerable y

existan recorridos largos y sinuosos recomendamos la utilización de tuberías con un diámetro mayor, a fin de evitar al máximo las pérdidas de carga por rozamiento y obtener el mayor rendimiento hidráulico posible.

Instale una válvula de retención a la salida de la bomba así evitará que la tubería se vacíe cada vez que se pare la bomba.

Si elige una manguera de plástico en vez de una tubería metálica, procure que aguante la presión que nos da la bomba. Evite que dicha manguera quede doblada ya que, además de no obtener el caudal deseado, está obstaculizando el normal funcionamiento de la bomba.

4. Conexión eléctrica

La bomba deberá instalarse con un interruptor diferencial (1 fn = 30 mA). La instalación eléctrica deberá tener un interruptor con apertura de contactos de al menos 3 mm. Las bombas se suministran con cable.

Para la prolongación del cable eléctrico, usar únicamente empalmes de conexión de resina. Poner especial atención para que los colores de los cables de la bomba coincidan con los de la prolongación.

Es imperativo conectar el cable de masa (color amarillo-verde).

En los motores monofásicos debe conectar el condensador junto con el cuadro de protección al exterior del pozo.

La protección térmica debe ser suministrada por el usuario (de acuerdo a las normativas de la instalación vigentes).

Para una correcta conexión eléctrica, siga los esquemas de la fig. 3 o fig. 4.

5. Controles previos a la puesta en marcha inicial

Compruebe que la tensión y la frecuencia de la red corresponde con la indicada en la placa de características.

Asegúrese de que el valor del condensador sea igual al descrito en la placa (sólo versión monofásica).

Controle que la bomba esté totalmente sumergida. Si el caudal es menor al esperado, invierta dos fases de la alimentación en el cuadro de protección (sólo versión trifásica).

LA BOMBA NO DEBE FUNCIONAR NUNCA EN SECO.

6. Puesta en marcha

Si existe alguna válvula de paso, ábrala totalmente. Conecte el interruptor de suministro eléctrico; en ningún caso el agua manará al final de la tubería al momento; si el recorrido es considerable, espere unos minutos.

Verifique que la corriente absorbida sea como la marcada en la placa de características y ajuste el relé térmico debidamente (sólo en la versión trifásica).

Si el motor no arranca o no brota agua al final de la tubería, procure descubrir la anomalía a través de la relación de averías más habituales y sus posibles soluciones que facilitamos.

7. Mantenimiento

Las bombas serie ACUARIA están exentas de mantenimiento.

En épocas de heladas, tenga la precaución de vaciar la tubería.

Si la inactividad de la bomba va a ser prolongada, es conveniente que se saque del pozo y se guarde en un lugar seco y ventilado.

Atención: en caso de avería, tanto la sustitución del cable eléctrico como la manipulación de la bomba, sólo podrá ser efectuado por un servicio técnico autorizado.

GB Instruction manual

Safety precautions

This symbol  together with one of the following words "Danger" or "Warning" indicates the risk level deriving from failure to observe the prescribed safety precautions:



DANGER Warns that failure to observe the precautions involves a risk of electric shock.



DANGER Warns that failure to observe the precautions involves a risk of damage to persons and/or things.



WARNING Warns that failure to observe the precautions involves the risk of damaging the pump and/or the plant.

1. General information

The following instructions will help you to achieve a good pump performance and an easy installation without problems.

Read all instructions thoroughly.

The ACUARIA series is a vertical submersible pump providing trouble free installation.

Conceived to operate with clear water, free of particles in suspension, at a maximum temperature of 35°C.

All pumps have been manufactured in first quality material submitted to strict hydraulic and electric controls and carefully verified.

For a correct installation, follow the directions in the given electrical schematic chart and the operating and maintenance instructions. Failure to do this could result in motor over-loading and other material or bodily damage on which we decline all responsibility.

2. Installation



The pump should not rest on the bottom of the well or be too near the walls. This can be avoided by suspending the pump by a cable hooked to the handle on top of the pump.

Never suspend pump by its electric cable or by the discharge pipe. Pump must always be totally submerged which will provide it with the necessary cooling.



Make sure that the volume of flow in the well is bigger than needed to prevent pump from running dry or from starting and stopping at higher frequency than normal.

If the water level in the well has large fluctuations, it is recommended to install a level control switch.

Fix electric cable and level control switch cable to the discharge pipe with clamps in order to avoid any damage when handling pump.

The maximum immersion head is 20 mts.

3. Assembly of discharge pipe

The pumps are to be connected to a 1" pipe, however in the case of considerable geometric head and long and sinuous pipes, it is recommended to use a pipe with a larger diameter to reduce as much as possible the loss of head by friction and obtain the best possible hydraulic performance.

Install a check valve to the outlet of the pump and you will prevent from emptying each time pump stops.

If you choose a plastic pipe instead of a metal pipe, make sure that it can resist the pressure produced by the pump.

Never let pipe bend over as, apart from not providing the desired flow, it would obstruct the normal pump operation.

4. Electrical connection



The pump should be installed with a differential switch (1 fn = 30 mA). The installation should have a switch with contact openings of at least 3 mm. Pumps are supplied with electric cable and plug.

To extend electric cable only use resin cable joints. Make sure that cable colours of the pump coincide with extension cable colours.

Connection of the yellow-green earth cable is absolutely imperative.

Thermal protection must be supplied by the user (according to valid installation regulations).

For a correct electrical connection, follow the instructions on fig. (3) and fig. (4).

5. Control prior initial starting



Verify that the voltage and frequency of the supply correspond to the values marked on the technical label.

Make sure that the value of the capacitor is the same as that described on the label (only single phase versions).

Check that the pump is completely submerged.

If flow is less than expected, invert two phases of the supply on the protection board (only three-phase version).

PUMP MUST NEVER BE DRY OPERATED.

6. Starting

If you have installed any gate valve, open it completely. Connect electrical supply switch; water will take some time to flow out at the end of the pipe. If there is a considerable length of pipe, wait for a few minutes.

Check that the absorbed current is the same as that marked on the technical label and adjust thermal relay conveniently (only three-phase versions).

If motor fails to start or there is no water at the end of the pipe, refer to the possible faults, causes and solutions list for possible problems and how to correct them. You will find this list at the end of this manual.

7. Maintenance



Those pumps are free from Maintenance.

If pump is installed in periods of very low temperatures, keep pipes well drained at all times when not in use.

In the event your pump is not to be operated for long periods of time, we suggest you remove it from the well and keep it in a dry and well ventilated place.

Attention: In the event of damage, dismantling of the pump and replacement of the electric cable should only be carried out by an authorised service facility.

2. Installation



Les pompes ne doivent pas être posées sur le fond du puits ni placées trop près des murs. Pour l'éviter il faudra suspendre la pompe par l'anse dont elle est dotée sur sa partie haute à l'aide d'un câble.

Il ne faudra jamais suspendre la pompe par le câble électrique ou par le tuyau de refoulement. Elle devra d'autre part rester entièrement submergée afin de bénéficier d'un bon refroidissement.



Assurez-vous que le débit du puits est plus important que celui dont l'équipement a besoin afin d'éviter que la pompe ne travaille à sec ou qu'elle ne soit contrainte à effectuer des démarrages et arrêts fréquents supérieurs à la tolérance.

Si le puits subit des variations de niveau importantes, il est conseillé d'installer un équipement d'électrosondes de niveau.

Pour éviter d'éventuels dommages au câble d'alimentation du moteur ainsi qu'à ceux des électrosondes de niveau, lorsque vous les descendrez dans le puits, fixez-les au tuyau de refoulement à l'aide de colliers.

Hauteur maximale d'immersion 20 m.

3. Pose du tuyau de refoulement

Les pompes sont livrées prêtes à être raccordées à un tuyau de 1". Cependant, dans les cas où la hauteur géométrique est considérable et qu'il existe des parcours longs et sinués, il est conseillé d'utiliser des tuyaux d'un diamètre plus important afin d'éviter au maximum les pertes de charge par frottement et d'en obtenir les plus hautes performances possibles.

Installez une valve de retenue à la sortie de la pompe afin d'éviter que le tuyau ne se vide à chaque arrêt de la pompe.

Si vous choisissez un tuyau en plastique au lieu d'un tuyau métallique veillez à ce qu'il supporte bien la pression fournie par la pompe. Évitez que ce tuyau soit plié car autre ne pas fournir le débit souhaité, il entravera le fonctionnement normal de la pompe.

4. Branchement électrique



L'installation de la pompe devra être pourvue d'un interrupteur différentiel (1 fn = 30 ma). L'installation électrique devra être dotée d'un interrupteur avec une ouverture des contacts de 3 mm. au minimum.

Les pompes sont livrées avec un câble électrique et fiche.

F Manuel d'instructions

Avertissements pour la sécurité des personnes et des choses

Le symbole  associé à l'un des mots: "Danger" et "Avertissement" indique la possibilité de danger dérivant du non respect de la prescription correspondante, suivant les spécifications suivantes:



DANGER tension dangereuse Avertit que la non observation de la prescription comporte un risque de choc électrique.



DANGER Avertit que la non observation de la prescription comporte un risque de lésion ou dommage aux personnes et/ou aux choses.



AVERTISSEMENT Avertit que la non observation de la prescription comporte un risque de dommage à la pompe et/ou à l'installation.

1. Généralités

Nous vous conseillons de lire attentivement les instructions fournies ci-après afin de réussir une installation convenable, exempte de problèmes et facilitant la réalisation des performances maximales dont votre électropompe est capable.

Il s'agit de pompes submersibles verticales dont l'installation est aisée. Elles sont conçues pour travailler avec des eaux propres, exemptes d'éléments en suspension et à une température maximale ne devant pas dépasser 35°C.

Les matériaux utilisés dans la construction de nos pompes sont de premier choix, et ont été soumis, à des stricts contrôles hydrauliques et électriques et, enfin, vérifiés avec une rigueur extrême.

Un respect sans faille des instructions d'installation et d'emploi ainsi que du schéma de connexions électriques évitera les surcharges au moteur et les suites de n'importe quelle nature, qui pourraient en découler et dont nous déclinons toute responsabilité.

Pour ralonger le câble électrique, utiliser seulement des boîtes de jonction. Assurez-vous que les couleurs des câbles de la pompe coincident avec les couleurs de la prolongation.
Il est impératif de brancher le câble de masse (couleur jaune-vert).
La protection thermique est fourni par l'utilisateur (selon les normes conformes à l'installation).
Pour un branchement électrique convenable suivez les schémas de la fig. (3) et fig. (4).

5. Contrôles préalables avant la première mise en marche

- ! Vérifiez si la tension et la fréquence au réseau correspondent bien à celles indiquées sur la plaque des caractéristiques.
Assurez-vous que la valeur du condensateur soit égale à celle décrite sur la plaque (version monophasée seulement).
Vérifiez si la pompe est entièrement submergée. Si le débit n'atteint pas les valeurs attendues inversez deux phases dans l'alimentation au tableau de protection (version triphasée seulement).
LA POMPE NE DOIT JAMAIS FONCTIONNER A SEC.

6. Mise en marche

Si l'équipement est muni d'une vanne de passage ouvrez-la à fond. Branchez l'interrupteur d'alimentation électrique; à aucun moment l'eau ne jaillira tout de suite au bout du tuyau; si le parcours est considérable attendez quelques instants. Vérifiez si le courant absorbé correspond bien à celui indiqué sur la plaque des caractéristiques et réglez le relai thermique convenablement (version triphasée seulement). Si le moteur ne démarre pas ou que l'eau ne jaillisse pas au bout du tuyau, essayez d'en déceler la raison dans le répertoire des pannes les plus courantes et leurs éventuelles solutions, qui sont fournies dans les pages qui suivent.

7. Entretien

! Ces pompes n'ont pas besoin d'entretien. Lors des périodes de gel prenez soin de vider le tuyau. Si l'inactivité de la pompe va être prolongée, il convient alors de la sortir du puits et de la ranger dans un endroit sec et aéré. Attention: En cas de panne, pour la réparation ou le remplacement du câble, le démontage ne doit être effectué que par un Service Technique Officiel.

Am Ausgang der Pumpe ist ein Rückschlagventil vorzusehen, um zu vermeiden, dass sich die Leitung bei jedem Stillstand der Pumpe entleert.

Wird statt Metallrohren ein Palstikschauch verwendet, gilt es zu beachten, dass dieses Schlauchmaterial dem von der Pumpe gelieferten Druck standhalten muss. Die Schlauchleitung darf nicht abgeknickt werden, da dies nicht allein zu einem Abfall des Fördervolumens, sondern gleichzeitig auch zu einer Beeinträchtigung der normalen Pumparbeit führen würde.

4. Netzanschluss

Die elektrische Anlage muß bauseits mit einem allpoligen Netzschalter, den einen Mindestkontakteabstand von 3 mm hat, und mit einem FI-Schutzschalter (1 FN = 30 mA) ausgerüstet sein.

Die Pumpen werden ausschließlich mit der montierten Netzanschlußleitung der Anbringungsart Y geliefert.

ACHTUNG: Das Ersetzen der Netzanschlußleitung erfordert den Einsatz von Sonderwerkzeug und darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst vorgenommen werden.

Alle Wechselstrommotoren verfügen über einen eingebauten Thermoschutzschalter. Pumpen mit Drehstrommotor (und mitgeliefertem Motorschutzschalter) sind von einer Elektrofachkraft nach den einschlägigen DIN VDE Bestimmungen bzw. EVU-Richtlinien anzuschließen. Dabei ist auf den ordnungsgemäß Anschluß des Schutzleiters (grün-gelb) zu achten.

Fig (3) und Fig (4) erleichtern den korrekten Netzanschluß.

5. Kontrollmaßnahmen vor der ersten Inbetriebnahme

! Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz von elektrisches Netz und Pumpe (siehe Typenschild) übereinstimmen.

Achten Sie darauf, dass der Kondensator mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt (nur bei Einphasenausführung).

Überprüfen Sie, ob die Pumpe voll unterhalb des Wasserspiegels zu liegen kommt. Ist die Fördermenge kleiner als erwartet, sind zwei Phasen des Netzkabels an der Sicherungstafel umzukehren (nur bei Drehstromausführung).

ACHTUNG: SETZEN SIE DIE PUMPE NIEMALS TROCKEN IN BETRIEB.

6. Inbetriebnahme

Eventuell vorhandene Schreberventile sind vollständig zu öffnen.

Stellen Sie den Hauptschalter auf EIN. In keinem Fall kommt es zu einem unmittelbaren Wasseraustritt am Leitungsende. Bei längeren Leitungen muss einige Minute gewartet werden.

Überprüfen Sie, ob die aufgenommene Leistung dem auf dem Typenschild angegebenen Wert entspricht und stellen Sie das Thermoschutzelement entsprechend ein (nur bei Drehstromausführung).

Sollte der Motor nicht anspringen oder am Leitungsende kein Wasser austreten, ist anhand der nachfolgend gegebenen Aufstellung möglicher Defekte und deren Behebung die Ursache hierfür zu suchen.

7. Wartung

! Die Pumpen der Serie ACUARIA sind wartungsfrei. Bei Frostgefahr sollte die Leitung vorsorglich entleert werden.

Sollte die Anlage für längere Zeit nicht benutzt werden, ist die Pumpe aus dem Brunnen zu nehmen und an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufzubewahren.

Achtung: Bei einem Ausfall der Pumpe dürfen Reparaturarbeiten und das Auswechseln des Kabels nur durch autorisierte Kundendienst-Werkstätten vorgenommen werden.

1. Allgemeines

ACUARIA Unterwassermoterpumpen sind problemlos zu installieren. Sie sind für sauberes, suspensionsstofffreies Wasser bis zu einer Temperatur von 35°C vorgesehen.
Unter entsprechender Beachtung der vorliegenden Gebrauchsanweisung und der elektrischen Schaltbilder werden eine Überlastung des Motors sowie andere Folgeschäden, für wüt die keine Haftung übernehmen vermieden.

2. Montage

! Die Pumpe darf weder direkt auf dem Brunnenboden noch zu nahe an den seitlichen Wänden zu liegen kommen. Um dies zu verhindern, ist sie an einem Seil frei aufzuhängen (an der Pumpenborberseite ist hierfür ein entsprechender Bügel vorgesehenen).
Zur Aufhängung der Pumpe darf auf keinen Fall das Netzkabel oder die Druckleitung der Pumpe verwendet werden. Die Pumpe muss voll unterhalb des Wasserspiegels zu liegen kommen, um so eine entsprechende Kühlung sicherzustellen.

! Es ist dafür zu sorgen, dass der Wasserzufluss im Brunnen über dem tatsächlich benötigten Fördervolumen liegt. Hierdurch wird vermieden, dass die Pumpe trocken läuft oder zu häufig unterbricht.
Sollte der Wasserspiegel erheblichen Schwankungen unterworfen sein, ist an den Einsatz eines elektrischen Niveaugebers zu denken.
Um eine Beschädigung der Netzkabel für Motor und eventuelle Niveaugeber zu vermeiden, sollten diese mit Kabelschellen an der Druckleitung befestigt werden.
Maximalen Tauchtiefe von 20 m.

3. Verlegung der Druckleitung

Ab Werk sind die Pumpen für 1" -Leitungen ausgelegt. Sollte jedoch eine beträchtliche geometrische Höhe vorliegen oder mit einer überlangen oder wellenförmig ausgelegten Druckleitung gearbeitet werden müssen, raten wir zu einem grösseren Durchmesser, um so eventuelle Reibungsverluste weitgehend zu vermeiden und eine maximale hydraulische Leistung zu erhalten.

I Manuale d'istruzioni

Avvertimenti per la sicurezza delle persone e delle cose

Questa simbologia assieme alle relative diciture: "Pericolo" e "Avvertenza" indicano la potenzialità del rischio derivante dal mancato rispetto della prescrizione alla quale sono stati abbinati, come sotto specificato:



PERICOLO
rischio di scosse
elettriche

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di scosse elettriche.



PERICOLO

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di danno alle persone e/o alle cose.



AVVERTENZA

Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di danno alla pompa o al impianto.

1. Generalità

Raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni che forniamo qui di seguito, al fine di ottenere una corretta installazione, priva di problemi, e anche un ottimo rendimento delle nostre elettropompe.

Si tratta di pompe sommergibili verticali di facile installazione. Concepite per lavorare con acqua pulita, priva di elementi in sospensione, ed una temperatura massima dell'acqua di 35°C. Sono state costruite con materiali di prima qualità, sottoposte a stretti controlli idraulici ed elettrici e verificate rigorosamente. Si otterrà una corretta installazione seguendo le presenti istruzioni e quelle dello schema elettrico, sotto pena di sovraccarichi nel motore e qualsiasi altra conseguenza di ogni tipo che ne potrebbe derivare, sulla quale decliniamo ogni responsabilità.

2. Installazione

! Le pompe non devono riposare sul fondo del pozzo, né rimanere molto vicino alle pareti. Per evitarlo, si sospenderà la pompa ad un cavo fissato alla maniglia che esiste nella parte superiore.

Non si dovrà mai sospendere la pompa per il cavo elettrico o per la tubatura d'impulsione. La pompa deve rimanere totalmente sommersa per ottenere una buona refrigerazione.

! Assicurarsi che la portata del pozzo sia superiore al fabbisogno, per evitare che la pompa lavori a secco o si avvii e si fermi con una frequenza superiore al normale. Se il pozzo ha importanti fluttuazioni di livello è consigliabile installare una serie di elettrosonde di livello.

Per non danneggiare il cavo d'alimentazione del motore e quelli delle elettrosonde di livello, quando si fanno scendere nel pozzo fissarli con fascette al tubo d'impulsione.

Altezza massima d'immersione 20 metri.

3. Montaggio della tubatura d'impulsione

Le pompe vengono fornite pronte per essere collegate ad una tubatura da 1". Ciononostante, in quei casi in cui l'altezza geometrica sia considerevole o esistano percorsi lunghi e sinuosi consigliamo l'utilizzazione di tubature con un diametro maggiore, per evitare quanto più possibile le perdite di carico per attrito ed ottenere il miglior rendimento idraulico possibile.

Installare una valvola di ritegno all'uscita della pompa per evitare che la tubatura si vuoti ogni volta che la pompa si ferma.

Nel caso in cui si scelga un tubo di plastica invece di una tubatura metallica, accertarsi che sopporti la pressione che dà l'IPa pompa. Evitare che detto tubo rimanga piegato perché, oltre a non ottenere la portata desiderata, sta ostacolando il normale funzionamento della pompa.

4. Collegamento elettrico

! La pompa si dovrà installare con un interruttore differenziale (1 fn = 30 ma). L'impianto elettrico dovrà disporre di un interruttore con apertura dei contatti di almeno 3 mm. Le pompe vengono fornite con cavo elettrico i spine. Per prolunghe del cavo elettrico utilizzare raccordo di resina. Assicurarsi che i colori di cavo della pompa coincida con i colori della prolunga. E' obbligatorio collegare il cavo di massa (di color giallo-verde).

I motori monofasici incorporano una protezione termica. In quelli trifasici, invece, è l'utente che deve provvedere alla stessa in base alle norme d'installazione vigente.

Per una corretta connessione elettrica, seguire gli schemi della fig. 3 e fig. 4.

5. Controlli previ alla messa in marcia iniziale

! Verificare che la tensione e la frequenza della rete corrispondano con quelle indicate sulla piastrina delle caratteristiche.

Assicurarsi che il valore del condensatore sia uguale a quello descritto sulla piastrina (solo versione monofasica).

Controllare che la pompa sia totalmente immersa. Se la portata è minore del previsto invertire due fasi dell'alimentazione nel quadro di protezione (solo versione trifasica).

LA POMPA NON DEVE MAI FUNZIONARE A SECCO.

6. Messa in marcia

Se esiste qualche valvola a saracinesca, aprirla completamente.

Collegare l'interruttore di fornitura elettrica; in nessun caso l'acqua scaturirà subito dall'estremità della tubatura. Se il percorso è considerevole, aspettare alcuni minuti. Verificare che la corrente assorbita corrisponda a quella marcata sulla piastrina delle caratteristiche a regolare nel dovuto modo il relè termico (solo nella versione trifasica). Se il motore non si mette in funzione o non sgorga acqua all'estremità della tubatura cercare di scoprire d'anomalia attraverso l'elenco delle avarie più comuni a delle loro possibili soluzioni, che forniamo in pagine posteriori.

7. Manutenzione

! Le pompe serie ACUARIA non hanno bisogno di nessuna manutenzione. In epoche di gelate, prendere la precauzione di svuotare la tubatura.

Se l'inattività della pompa si prevede che sia prolungata, è conveniente che si tolga dal pozzo e si conservi in un luogo secco e ventilato.

Attenzione: In caso di avaria, come nella sostituzione del cavo elettrico o smontaggio della pompa, tale operazioni potranno essere effettuate solo da officina autorizzata.

3. Montagem do tubo de compressão

As bombas estão preparadas para ser ligadas a um tubo de 1". Não obstante, para os casos em que a altura geométrica seja considerável ou a tubagem tenha que ser muito sinuosa, recomendamos a utilização de tubos com maior diâmetro para reduzir o mais possível as perdas de carga e obter o maior rendimento hidráulico possível. Instale uma válvula de retenção à saída da bomba para evitar que a tubagem se escasseie cada vez que a bomba parar.

Se montar uma mangueira de plástico, em vez de uma metálica, procure que aguente a pressão dada pela bomba. Evite que a mangueira fique dobrada já que para além de não obter o caudal desejado está a dificultar o normal funcionamento da bomba.

4. Ligação eléctrica

A bomba deverá ser instalada com um interruptor diferencial (1 fn = 30 ma). A instalação eléctrica deverá dispor de um interruptor com abertura de contactos de pelo menos 3 mm.

As bombas são fornecidas com cabo eléctrico.

Para prolongar os cabos eléctricos utilize únicamente caixas de junção. Assegure-se de que os colores dos os cabos da bomba coincidam com os da prolongação.

É imperativo ligar o cabo de massa (amarelo-verde).

A protecção térmica deve ser prevista pelo utilizador (segundo as normas de instalação vigentes).

É imperativo ligar o cabo de massa (amarelo-verde).

Para uma correcta ligação eléctrica siga o esquema da figura (3) e fig. (4).

5. Controles prévios ao primeiro arranque

Comprove que a tensão e frequência da rede correspondem à indicada na placa de características.

Assegure-se de que o valor do condensador é igual ao indicado na placa (apenas na versão monofásica).

Assegure-se que a bomba está totalmente submersa. Se o caudal é inferior ao esperado inverta as faces de alimentação no quadro de protecção (apenas na versão trifásica).

A BOMBA NUNCA DEVE FUNCIONAR EM SECO.

6. Arranque

Se existe alguma válvula de seccionamento deve-se abri-la completamente.

Ligue o interruptor de alimentação eléctrica, em caso algum a água sairá imediatamente, se o comprimento da tubagem fôr considerável espere uns minutos.

Verifique se a corrente absorvida é igual à indicada na placa de características e ajuste o relé térmico (apenas na versão trifásica).

Se o motor não arranca ou não sai água na ponta da tubagem procure descobrir a anomalia através da relação de avarias mais habituais e suas possíveis resoluções que facilitamos em páginas seguintes.

7. Manutenção

As bombas série ACUARIA estão isentas de manutenção.

Em épocas de temperaturas muito baixas tenha a precaução de esvaziar a tubagem.

Se a inactividade da bomba fôr prolongada é conveniente retirá-la do poço e guardá-la em lugar seco e ventilado.

Atenção: Em caso de avaria, tanto a substituição do cabo eléctrico como a manipulação da bomba só poderão ser efectuado por um Serviço Técnico Oficial.

P Manual de instruções

Advertência para a segurança de pessoas e coisas

Esta simbologia **!** **!** **!** junto das palavras "Perigo" e "Atenção", indicam a possibilidade de perigo em consequência do desrespeito pelas prescrições correspondentes.

PERIGO
de
electrocussão A inadvertência desta prescrição comporta perigo de electrocussão.

PERIGO A inadvertência desta prescrição comporta riscos humanos e materiais.

ATENÇÃO A inadvertência desta prescrição comporta o perigo de danos à bomba ou na instalação.

1. Generalidades

Recomendamos uma leitura atenta das instruções que lhe facilitamos, com o objectivo de obter uma correcta instalação, isenta de problemas, bem como um óptimo rendimento das nossas electrobombas.

Trata-se de bombas submersíveis verticais, de fácil instalação. Concebidas para trabalhar com água limpa, isenta de partículas em suspensão e a uma temperatura máxima de 35°C.

Foram construídas em materiais de primeira qualidade, submetidas a estreitos controlos hidráulicos e eléctricos e verificadas rigorosamente. Obter-se-á uma instalação correcta seguindo as presentes instruções e as do esquema eléctrico sob pena de sobrecargas no motor e quaisquer outras consequências de todo o tipo que possam ocorrer, acerca das quais declinamos qualquer responsabilidade.

2. Instalação

! As bombas não devem assentar no fundo do poço nem ficar muito próximo das paredes. Para o evitar deve-se suspender a bomba por um cabo através da asa existente na parte superior.

Nunca se deverá suspender a bomba pelo cabo eléctrico nem pelo tubo. A bomba deve estar totalmente submersa para obter uma boa refrigeração.

Assegure-se de que o caudal do poço é superior ao necessário, para evitar que a bomba funcione em seco ou arranque e pare com frequência superior à normal.

Se o poço tem flutuações importantes de nível, é recomendável instalar um controlador de nível com elettrosondas.

Para não danificar o cabo de alimentação do motor e das elettrosondas de nível fixe-as através de abraçadeiras ou tubo de compressão.

Altura máxima de imersão 20 m.

إن ربط السلك /الأصفر - الأخضر/ الخاص بالأرض إلزامي .

تأمين الحماية الحرارية للمضخة يقع على عائق صاحب المضخة (حسب أنظمة التركيب السارية المفعول) .

لتؤمن توصيل كهربائي صحيح ، اتبع التعليمات الموجدة على الرسم البياني ٣ و ٤ (Fig. 3, 4) .

٥ - الفحص قبل التشغيل :

تأكد من تطابق قوة التيار الكهربائي مع القوة المذكورة على لوحة المعلومات . !

تأكد من أن قوة المكثف هي نفسها المذكورة على اللائحة (في المضخات أحادية الخط فقط) .

تأكد من انغماس المضخة بكمالها في الماء .

إذا كان تدفق الماء أقل مما كان متوقعاً ، استبدل خطين ببعضهما داخل عبة الحماية (في المضخات ثلاثة الخطوط) .

لا تشغل المضخة مطلقاً قبل تعبئتها بالماء .

٦ - التشغيل :

إذا كنت قد ركبت أي صمام للمداخل ، افتحه كاملاً . أو صل مفتاح الكهرباء: ستستغرق عملية سحب الماء بعض الوقت حتى يصل الماء إلى المخرج . فإذا كان أنبوب الشفط طويلاً ، علينا أن ننتظر بضع دقائق .

- تأكد من أنَّ التيار المستهلك مطابق للمذكور على لوحة المحرك . اضبط المبدل الحراري (Thermal relay) بحسب التيار المسحوب (في المضخات ثلاثة الخطوط) .

- إذا لم يتمكن المحرك من الدوران أو إذا أخفق في سحب الماء ، راجع "لائحة المشاكل الشائعة و الأسباب و الحلول" الموجودة في نهاية هذا الكتاب .

٧ - الصيانة :

! - هذه المضخات لا تحتاج إلى صيانة .

- في الفصول الباردة جداً ، يجب تفريغ جميع الأنابيب المياه دائماً ، إذا كانت المضخة . و ذلك لتفادي المجازفة بالإضرار بالمضخة .

و إذا كانت المضخة تتوقف لفترة طويلة ، فإننا ننصح عندئذ بإخراجها من البئر ، و تجفيفها و تخزينها في مكان جاف و جيد التهوية .

تنبيه: في حال حصول الأعطال ، يجب الاستعانة بخدمات الاختصاصيين لتفكيك المضخة و إعادة ربط الأسلاك الكهربائية

لائحة بالمشاكل المحتملة و الحلول

المشاكل المحتملة :

١ - المحرك لا يقلع .

٢ - المحرك يدور ولكن ليس هناك تدفق .

الحلول

الخطأ المحتمل المشكلة المحتملة

١

انقطاع التيار الكهربائي

: افحص القواطع و وسائل الحماية

٢

انخفاض مستوى الماء

: اضبط ارتفاع الشفط

٣

قوة تيار خاطئ

: افحص لتتأكد من تطابق قوة التيار

بالتيار المذكور على لائحة المواصفات .

٤

ارتفاع رأس المضخة أعلى

من الارتفاع المتوقع .

: غير ارتفاع الرأس

١ و ٣

حماية حرارية غير مناسبة

: اكتب زر الحماية أو انتظر حتى يبرد .

٢

أنبوب التفريغ مفصول

: اربط الأنبوب بمخرج المضخة .

٣ و ٤

تدفق حجم الماء غير كاف في البئر : ركب صمام بوابة على مخرج المضخة

لإنقاص كمية الماء المتافق .

٤

مصفاة دخل المضخة مسدودة

: نظف مصفاة الدخل

١ و ٣

التوقف بسبب مفتاح مستوى الماء

: انتظر عودة الماء إلى المستوى المناسب .

٢

خطأ في تركيب صمام الفحص

: اعكس جهة الصمام .

٤

الذيل المائي متآكل

: اتصل بالخدمة التقنية الرسمية .

١ و ٤

خطأ في تركيب المكثف

(في المحركات أحادية الخط)

: راجع لائحة التوصيات .

٤

أنبوب تفريغ مهترئ

: استبدل هذا الأنبوب بأخر جديد .

١

سلك الكهرباء مقطوع

: افحص سلك الكهرباء .

احتياطات السلامة العامة

تدل أحدي هذه الرموز مرقة بإحدى العبارتين /خطر/ أو /تحذير/ على درجة الخطورة الناجمة عن عدم الالتزام إلى الإجراءات الوقائية .

 خطر : خطر الإصابة بصدمة كهربائية .

تحذير بأن عدم مراعاة التدابير الوقائية قد يؤدي إلى الإصابة بصدمة كهربائية .

 خطر :

تحذير بأن عدم مراعاة التدابير الوقائية قد يؤدي إلى تضرر الإنسان و/أو الأشياء.

 تحذير :

تحذير بأن عدم مراعاة التدابير الوقائية قد يؤدي إلى تضرر المضخة و/أو المنشأة.

١ - معلومات عامة:

هذه التوجيهات ستساعدك على تأمين أداء جيد و تركيب صحيح بدون مشاكل .
اقرأ جميع التوجيهات بانتباها و تمعن .

إن سلسلة (ACUARIA) هي مضخات غواصة عمودية تقدم تركيباً خالياً من المشاكل .
إنها مصممة للعمل بالماء النظيف الحالي من الجزيئات العالقة ، بحرارة قصوى ٣٥°C مثوية .

جميع المضخات مصنوعة من مواد من النوعية الممتازة و خاصة لمرافقة مائية
و كهربائية دقيقة و عناية فائقة من حيث الجودة .

من أجل الحصول على تركيب صحيح ، يرجى اتباع توجيهات لائحة الرسم
الكهربائية المعطاة ، و التوجيهات الخاصة بالتشغيل و الصيانة . إن مخالفة توجيهاتنا
قد تتسبب بتحميل المحرك أكثر من طاقتة أو أضرار مادية أو جسدية و التي تتصل
عن آية مسؤولية من جرائها .

٢ - التركيب :

 يجب ألا تُمدد المضخة في قعر البئر أو قرب الجدران . و يمكن تقاديم هاتين
الوضعيتين بتعليق المضخة بواسطة حل فولاذي يعلق بعقة المضخة على قمتها .
يجب ألا تتدلى المضخة بسلكها الكهربائي أو أنبوب التفريغ .

يجب أن تكون المضخة مغمورة بكمالها في الماء ، مما يؤمن لها التبريد الضروري .

 تأكد من غزاره مياه البئر بالمقارنة مع كمية التفريغ ، و ذلك لمنع المضخة من
الدوران الجاف ، و كذلك يجب تقاديم تشغيل و إيقاف المضخة بيئار كهربائي أعلى من التواتر العادي .

إذا كان مستوى مياه البئر متقلباً ، ينصح بتركيب مفتاح التحكم بالمستوى .

يجب تثبيت السلك الكهربائي و مفتاح التحكم على أنبوب التفريغ بواسطة كلامات
لتقاديم أي ضرر خلال تعليق المضخة .

العمق الأقصى للتعليق هو ٢٠ مترًا .

٣ - تركيب أنبوب :

يجب أن تكون المضخات موصولة بأنبوب قطره ١" بوصة واحدة إنش واحد ، و
على كل حال ، إذا كان هناك علواً و أنابيب ملتوية ، ينصح بتركيب أنابيب ذات قطر أكبر
من ١" ، و ذلك لتقاديم أكبر قدر ممكن من تضرر الرأس بسبب الاحتكاك ، و لتأمين أفضل
نتيجة من حيث سحب الماء .

ركّب تماماً على مخرج المضخة ، و ذلك لمنع فراغ المضخة عند كل توقف عن العمل .

إذا اخترت الأنابيب مصنوعة من البلاستيك عوضاً عن الأنابيب المعدنية ، تأكد من
قدرة تلك الأنابيب على تحمل الضغط المتولد من المضخة .

لا تلو الأنبوب مطلقاً ، لأن ذلك سيؤثر على تدفق الماء ، كما أنه سيمعن المضخة من العمل بشكل طبيعي .

٤ - التوصيل الكهربائي :

يجب تزويد المضخة بمفتاح مُديل (Differential switch : $I_{fn} = 30 \text{ mA}$) .

 يجب أن يكون مفتاح التشغيل مزوداً بمسافة عزل بين الأقطاب ٣/٣ ميليمتر على الأقل .

إن المضخات مزودة بسلك كهربائي و مفتاح .

لإطالة السلك الكهربائي ، استعمل عقد توصيل مغطاة بـ resin . و تأكد من تطابق

ألوان أسلاك المضخة مع ألوان أسلاك الإطالة .

FIG. 1

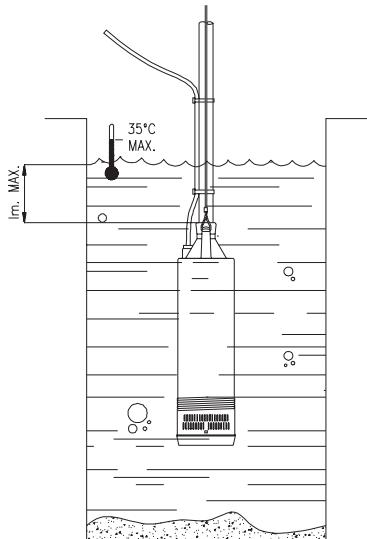


FIG. 2

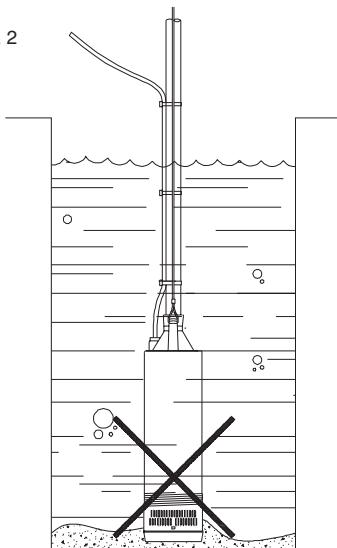


FIG. 3



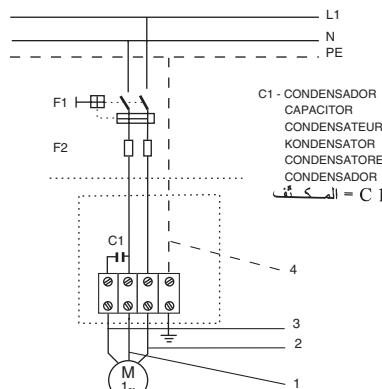


FIG. 4

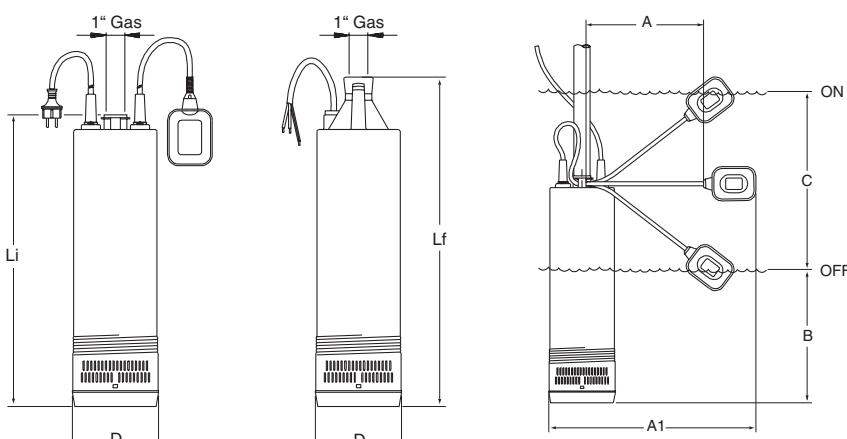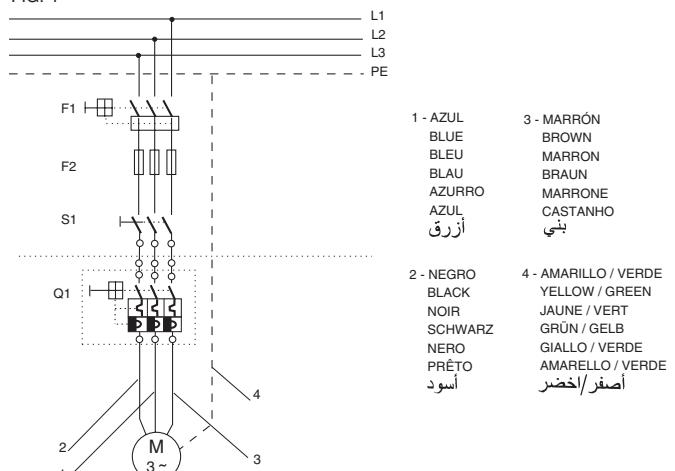

230V 50Hz	Q max. [l/min]	H max. [mca]	Im max. [A]	A 1- 230V [A]	Cond. [μF]	A 3- 400V [Kw]	P1 1- 230V [Kw]	P1 3- 400V [Kw]	IP	η [%]	dBa ±1	Li [mm]	Lf [mm]	D [mm]	A máx. [cm]	A1 máx. [cm]	B mín. [cm]	C máx. [cm]	A mín. [cm]	B máx. [cm]	C mín. [cm]	Peso [kg]	
ACUARIA07 3	66	34	50	2.8	12	1.2	0.6	0.6	68	33	<70	480	—	123	23	46	32	22	23	33	38	12	10
ACUARIA07 4	66	44	40	3.6	12	1.7	0.8	0.8	68	33	<70	524	—	123	23	46	36	22	23	33	42	12	11
ACUARIA07 5	66	55	30	4.1	12	1.9	1	1	68	35	<70	550	—	123	23	46	40	22	23	33	46	12	12
ACUARIA07 6	66	64	20	5	16	2	1.1	1.1	68	34	<70	600	—	123	23	46	44	22	23	33	50	12	13.5
ACUARIA17 5	95	69	40	7.4	16	2.5	1.6	1.6	68	41	<70	554	616	138	28	51	47	25	28	35	51	15	19.8
ACUARIA17 7	95	97	25	10.7	25	4.1	2.2	2.2	68	42	<70	646	708	138	28	51	56	25	28	35	60	15	24
ACUARIA27 4	130	48	70	7.5	16	2.6	1.6	1.6	68	41	<70	552	614	138	28	51	47	25	28	35	51	15	20
ACUARIA27 6	130	72	50	10.8	25	4.1	2.2	2.2	68	41	<70	665	717	138	28	51	58	25	28	35	62	15	24

V/Hz esp.: Ver placa datos bomba / See pump nameplate / Voir plaque signalétique
Siehe Pumpentypenschild / Vedere targhetta / Ver chapa de características da bomba
Temperatura líquido / Liquid Temperature / Température du liquide
Umgebungstemperatur / Temperatura del líquido / Temperatura do líquido: 4°C a 35°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage
Lagertemperatur / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente: -10°C a +50°C
Humedad relativa del aire / Relative Air Humidity / Humidité relative de l'air
Relativa Luftfeuchtigkeit / Umidità relativa dell'aria / Humidade relativa do ar: 95% Max.
Motor classe: I

قدرة التيار الكهربائي / التوتر : انظر إلى لوحة المضخة .
حرارة السائل من 4/ ° إلى 35/ ° :
حرارة التخزين من 10/ ° إلى 50/ ° :
الرطوبة النسبية 95/ % النسبة القصوى .
I : ترتيب المحرك

(E) POSIBLES AVERÍAS, CAUSAS Y SOLUCIONES
(GB) POSSIBLE FAULTS, CAUSES AND SOLUTIONS

(F) PANNES EVENTUELLES, CAUSES ET SOLUTIONS
(D) MÖGLICHE DEFEKTE, URSACHEN UND ABHILFE

(O) POSSIBILI AVARIE, MOTIVI E SOLUZIONI
(P) POSSÍVEIS AVARIAS, CAUSAS E SOLUÇÕES

CAUSAS • POSSIBLE PROBLEM • CAUSES • URSACHEN				SOLUCIONES • SOLUTIONS • ABHILFE			
1	2	3	4	MOTIVI • CAUSAS	SOLUZIONI • SOLUTIONS • ABHILFE		
1)	La bomba no se pone en marcha.			Falta de corriente • Lack of electric flow • Manque de courant • Kein Strom • Mancanza di corrente • Falta de corriente.	Verificar fusibles y demás dispositivos de protección • Verify fuses and other protection devices.		
2)	La bomba funciona pero no da caudal.	X				Verificar los fusibles y otros dispositivos de protección • Sicherungen und sonstige Schutzleitungsüberprüfen • Controlare i fusibili e gli altri dispositivi di protezione • Verificar i fusíveis e demais dispositivos de proteção.	
3)	La bomba se para automáticamente.					Verificar que la bomba quede totalmente sumergida • Adjust suction height • Vérifiez si la pompe est entièrement plongée • Prüfen unter Wasserspiegel bringen • Controllare che la la pompa rimanga completamente sommersa • Verificar se a bomba está totalmente submersa.	
4)	El caudal no corresponde a la curva facilitada.	X				Verificar que el voltaje corresponda al marcado en la placa de características • Verify that voltage corresponds to that marked on technical plate • Vérifiez si le voltage correspond bien à celui indiqué sur la plaque des caractéristiques • Netzspannung müsste auf dem Typenschild angegebenen Spannung vergleichen • Controllare che il voltaggio sia quello indicato sulla plastina delle caratteristiche • Verificar se a tensão da rede corresponde à da placa de características.	
(F)	1) La bomba ne se met pas en marche.			Altura manométrica total superior a la prevista • Total manometric head higher than expected • Hauteur manométrique totale dépassant celle prévue • Gesamtmanteldruck liegt über dem ursprünglich vorgesehenen Wert • Altzauber manometrica totala superioare a quella prevista • Alta manometrica totala superior a previsia.	Verificar altura geométrica más perdidas de carga • Verify geometric head and loss of head • Vérifiez la hauteur géométrique plus les pertes de charge • Geometrische Höhe plus Verluste überprüfen • Vérificare l'altezza geometrica e le perdite di carico • Verificar altura manometrica mais as perdas de carga.		
2)	La bomba funciona pero no da caudal.	X				Reajustar el termostato o attendre que se enfrie • Switch thermal protection • Intervention de la protection thermique • Thermoschutzeinsatz hat angesprochen • Intervention della protezione termica • Actuação da proteção térmica.	
3)	La bomba s'arrête automatiquement.	X				Reajustar el termostato o esperar que se enfrie • Switch thermal protection • Effectuar os ajustes do termostato • Régler le thermostat ou attendre que le thermostat se refroidisse • Apertar a tubagem ao nível da bomba.	
4)	Le débit ne correspond pas à la courbe fournie.	X				Corregir dicha tubería a la boca de salida de la bomba • Connect pipe to outlet of pump • Raccorder à la bocche di sortita de la pompa • Verbinden die Pumpe mit der entsprechenden Röhranlage • Collegare la tubatura alla bocca d'uscita della pompa • Abrebar a tubagem ao nível da bomba.	
(D)	1) Pumpe läuft nicht an.	X		Tubería de impulsión desconectada • Disconnected discharge pipe • Tuba de reboulement non raccordée • Druckleitung ist unterbrochen • Tubatura d'impulsione staccata • Tubagem de compressão desligada.	Ponga en funcionamiento la tubería de impulsión • Starte die Pumpe • Mettre en marche la tubatura d'impulsión • Ligar a tubagem de impulsão.		
2)	Pumpe läuft, aber ohne Förderleistung.	X		Caudal del pozo insuficiente • Insufficient volume of water in the well • Débit du puits insuffisant • Unzureichender Wasserzufluss • Pontata del pozzo insufficiente • Caudal do poço insuficiente.	Reajustar la bomba • Instalar una válvula de secorronamiento a salida para reducir el caudal de la bomba • Raccordare la bomba • Colocar una válvula de secorronamento a saída para reduzir o caudal da bomba.		
3)	Pumpe unterbricht automatisch Fördermenge weicht von der entsprechenden Kurve ab.	X		Filtro de entrada de agua obstruido • Pump inlet filter obstructed • Filtre d'arrivée d'eau obturé • Filtro de entrada de agua obstruído.	Limpiar filtro de aspiración • Clean suction filter • Nettoyez le filtre d'aspiration • Pulire il filtro aspirazione • Limpar filtro de aspiração.		
4)	Il motore non si mette in moto.	X		Pató por sondas de nivel • Stop by water level switch • Arrêté par sondes de niveau • Unterbrechung durch Niveaugeber • Arresto per la sonda di livello • Paragem por sondas de nível.	Espere la recuperación del pozo • Wait for water level to be back to adequate level • Attende la récupération du niveau • Attendre que le niveau soit à nouveau dans les normes • Esperar a recuperación do pogo.		
(P)	1) A bomba não arranca.	X		Válvula de retención montada al revés • Check valve wrongly installed • Valve de retenue installée à l'envers • Rückhalteventil ist falsch montiert • Válvula de retenção montada ao contrário.	Invertir el sentido de la válvula • Invert sense of valve • Inverser le sens de la valve • Invert in umgekehrter Richtung einbauen • Invertir o sentido da válvula • Invertir o sentido da válvula.		
2)	A bomba funciona mas não dá caudal.	X		Desgaste en la parte hidráulica • Wet end worn out • Usure partie hydraulique • Verschleissende Hydraulik • Usura nella parte idraulica • Desgaste da parte hidráulica.	Contacate con un Servicio Técnico Oficial • Contact Official Technical Service • Mettez-vous en rapport avec le service technique agréé • technischer Kundendienst verständigen • Metersi in contatto col servizio tecnico ufficiale • Contactar com o Serviço Técnico Oficial.		
3)	A bomba pára automáticamente.	X		Condensador mal conectado (versión II) • Capactor wrongly connected (single-phase version II) • Condensateur mal connecté (version monophasé) • Nicht korrekt angeschlossener Kondensator (version II) • Condensatore mal collegato (versione II) • Condensador mal (modo II).	Ver esquema de conexión • Refer to connection chart • Regarder le schéma de connexions • Schaltbild zu Rate ziehen • Vedete lo schema dei collegamenti • Ver esquema de ligação.		
4)	O caudal não corresponde ao indicado na curva.	X		Tubería de impulsión defectuosa • Deteriorated discharge pipe • Tuba de reboulement défectueux • Druckleitung ist defekt • Tubatura d'impulsione difettosa • Tubagem de compressão defeituosa.	Reponer tubería de impulsión por otra de nueva • Replace this pipe by a new one • Remplacez-le par un autre neuf • Druckleitung erneutern • Sostituir tubatura con un'altra nuova • Verificar se a tubagem está obstruída ou tem漏gas.		
		X		Cable de alimentación cortado • Electric cable cut • Câble d'alimentation coupé • Mezikabel ist unterbrochen • Cabo de alimentação cortado.	Revisar el cable eléctrico • Revise electric cord • Vérifiez le câble électrique • Nezkabel überprüfen • Controllare il cavo elettrico • Verificar o cabo elétrico.		